



VISTA FRONTAL CERRADO

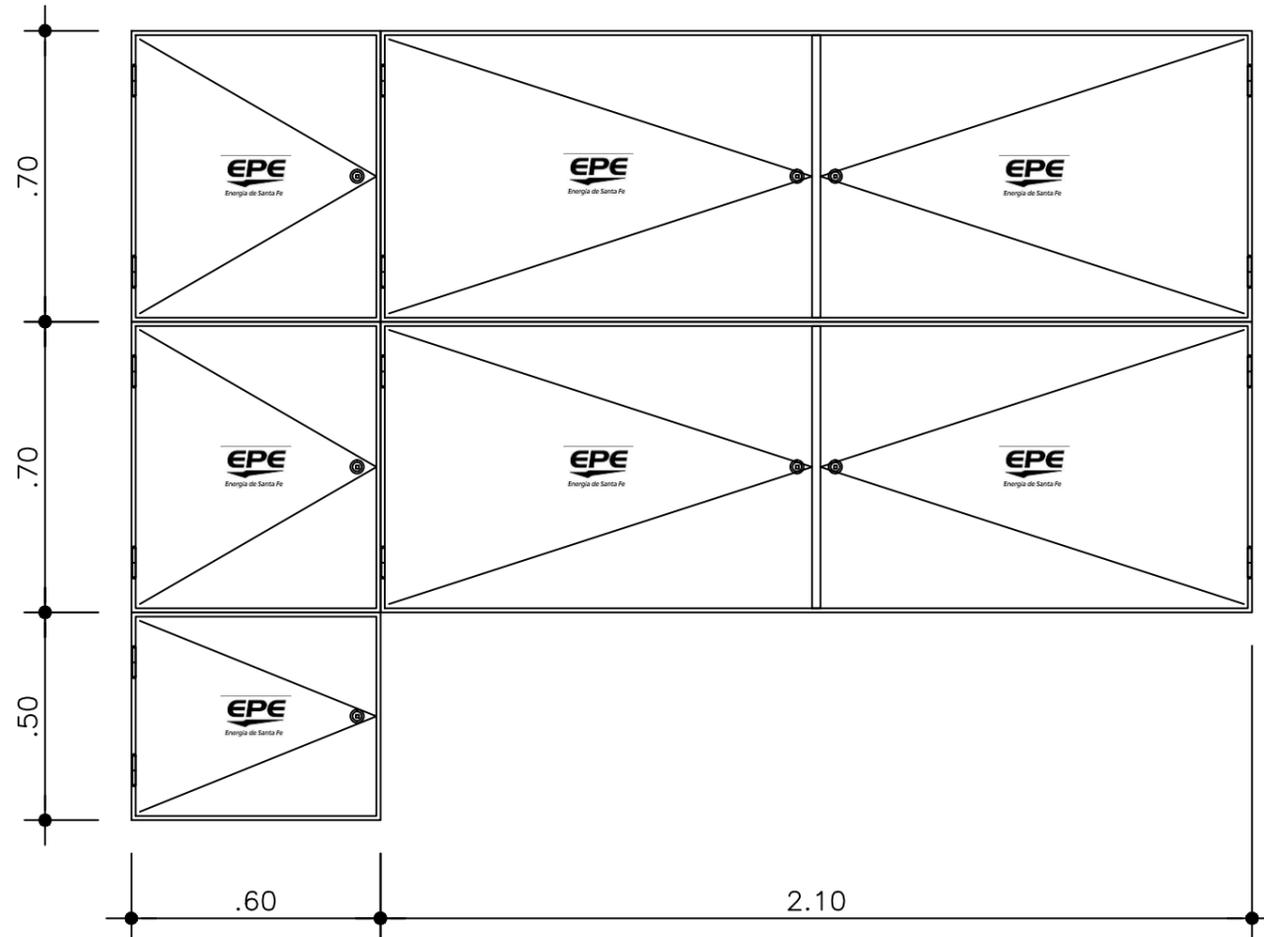

VISTA FRONTAL DISPOSICION INTERNA

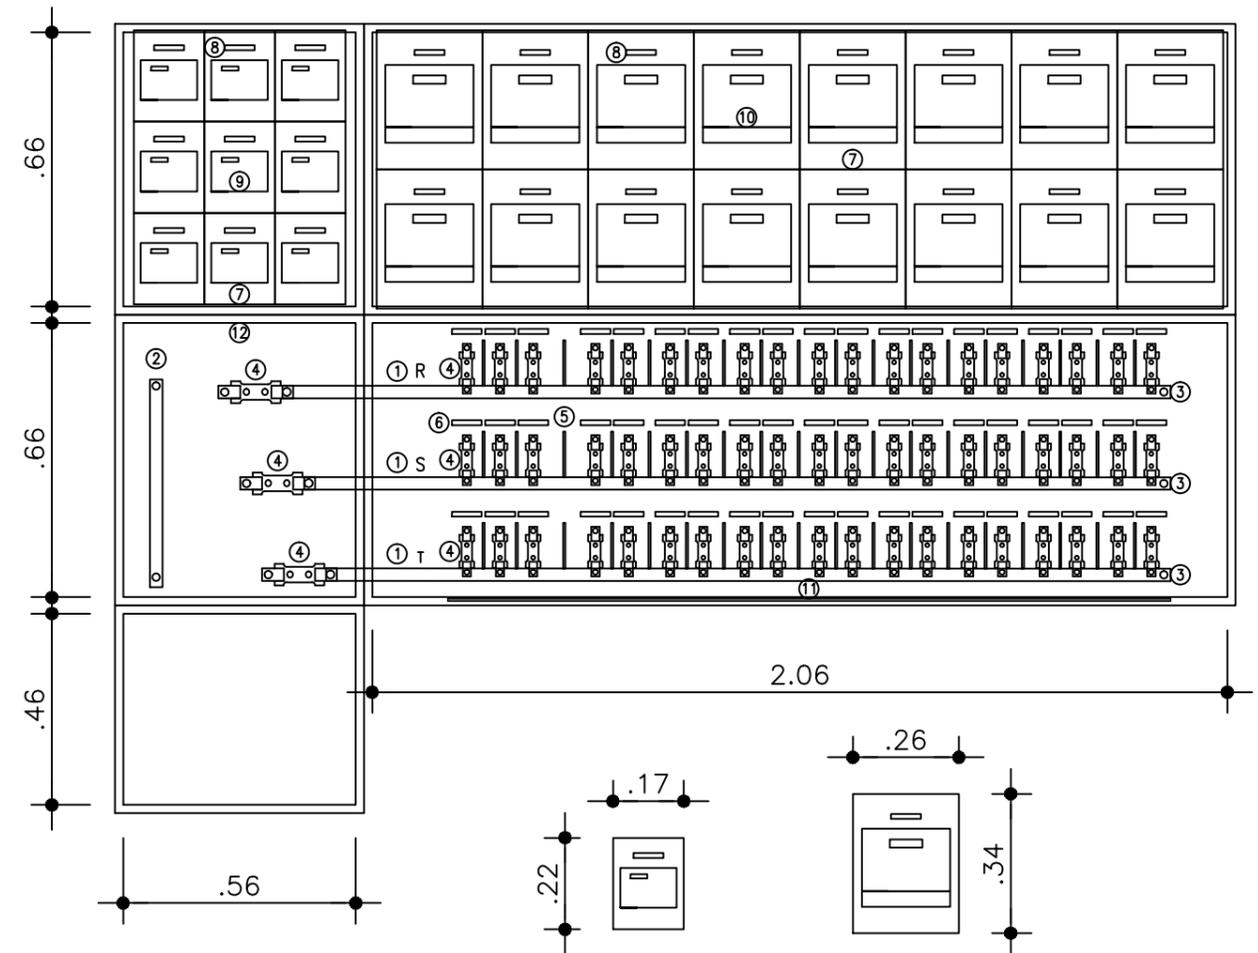

REFERENCIAS:

- ① BARRAS DE ALIMENTACION PARA FASE COBRE ELECTROLITICO 30mm x 5mm.
- ② BARRAS DE ALIMENTACION PARA NEUTRO COBRE ELECTROLITICO 30mm x 5mm.
- ③ AISLADOR DE BARRA TIPO EPOXI O SIMILAR.
- ④ BASES Y FUSIBLES NH, TAMAÑO N° 00.
- ⑤ SEPARADOR FIBROCEMENTO
- ⑥ IDENTIFICACION DE FUSIBLES Y CIRCUITOS
- ⑦ TABLA DE MADERA, PARA MONTAJE DE MEDIDORES.
- ⑧ IDENTIFICACION DE MEDIDORES
- ⑨ MEDIDORES MONOFASICOS.
- ⑩ MEDIDORES TRIFASICOS.
- ⑪ BARRA DE PUESTA A TIERRA EN TABLERO.
- ⑫ GABINETE METALICO PARA TABLERO, APTO INTEMPERIE.

ESTRUCTURA DEL GABINETE:

CHAPA DE ACERO PLEGADA Y SOLDADA NO INFERIOR A 2 MM DE ESPESOR, DESFOSFATIZADA CON TRATAMIENTO ATIOXIDO Y CON DOS MANOS DE PINTURA DE COLOR GRIS. PUERTA CON HOJA REBATIBLE CON BISAGRAS POR FUERA DE LA ESTRUCTURA. CERRADURA NORMAL EPE.



REMODELACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ESQUEMA DE GABINETE DE MEDIDORES EPE (EXTERIOR)

INTERVINO: Departamento Asuntos Técnicos	Dibujo: Antonio Gil Martinez	Fecha: 15-05-2017	Escala: S/E	LAM. N° IE-08
--	---------------------------------	----------------------	----------------	------------------

\\132.147.160.2\tecnical\depart. asuntos técnicos aeroportuarios\lepe\pliegos\pliego version 6-6-2017\air ie01-12.dwg