




VISTA FRONTAL  
CERRADO

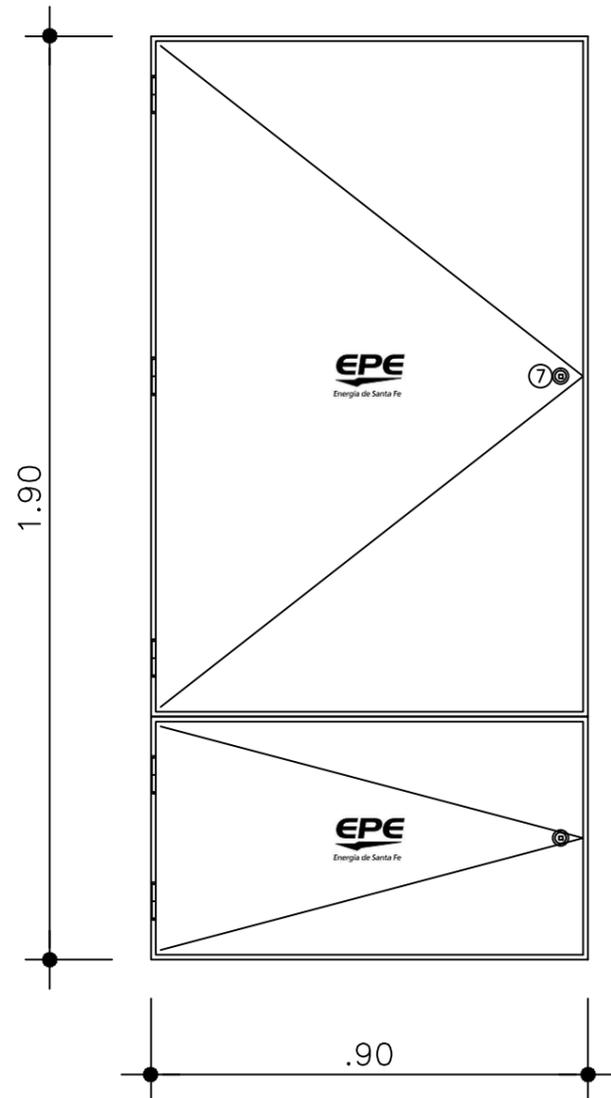


VISTA FRONTAL  
ABIERTO

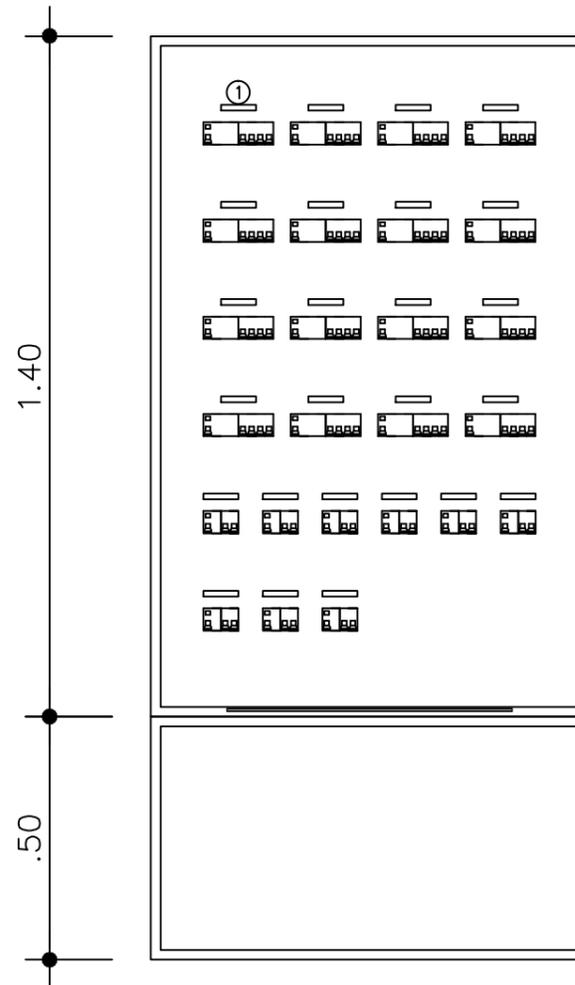

VISTA FRONTAL  
S/CONFRENTE

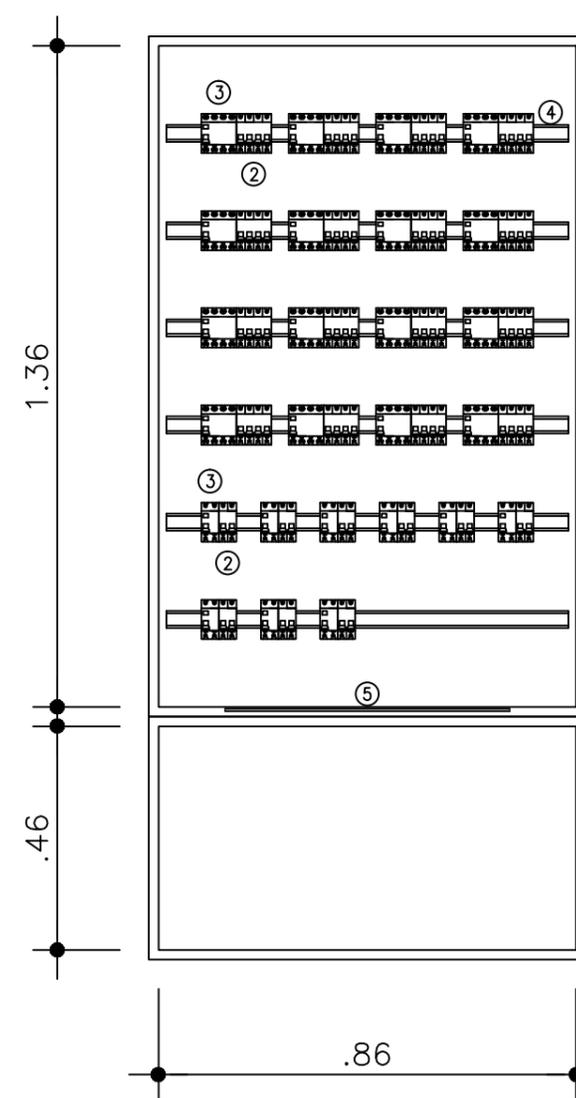

VISTA  
LATERAL

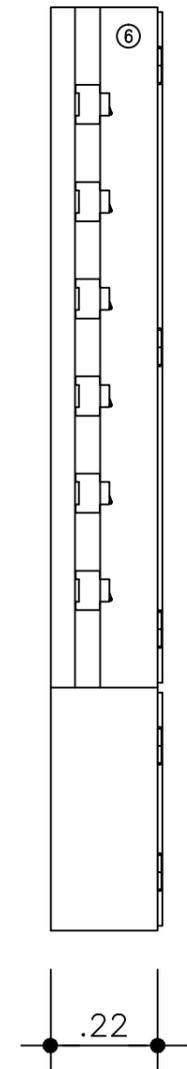

REFERENCIAS:

- ① IDENTIFICACIONES DE CIRCUITOS
- ② INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, SEGUN ESQUEMA UNIFILAR.
- ③ INTERRUPTOR DIFERENCIAL, SEGUN ESQUEMA UNIFILAR.
- ④ RIEL DIN DE CHAPA GALVANIZADA.
- ⑤ BARRA DE PUESTA A TIERRA EN TABLERO.
- ⑥ GABINETE METALICO PARA TABLERO.
- ⑦ CERRADURA TIPO EPE

ESTRUCTURA DEL GABINETE:

CHAPA DE ACERO PLEGADA Y SOLDADA NO INFERIOR A 2 MM DE ESPESOR, DESFOSFATIZADA CON TRATAMIENTO ATIOXIDO Y CON DOS MANOS DE PINTURA DE COLOR GRIS. PUERTA CON HOJA REBATIBLE CON BISAGRAS POR FUERA DE LA ESTRUCTURA. CERRADURA NORMAL EPE.



REMODELACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ESQUEMA DE GABINETE DE A.I.R. (INTERIOR)

INTERVINO: Departamento Asuntos Técnicos	Dibujo: Antonio Gil Martinez	Fecha: 15-05-2017	Escala: S/E	LAM. N° IE-09
--	---------------------------------	----------------------	----------------	------------------

\\132.147.160.2\tecnic\depart. asuntos técnicos aeroportuarios\lepe\pliegos\pliego version 6-6-2017\air ie01-12.dwg