Desde Red de MT

Transformador 2
13.2/0.38 kV
200 kVA

TGBT 3

EXISTENTE

R,S,T

INTERRUPTOR
ABB XT IN 160 A
Ireg 90 A
CAJA MOLDEADA

INTERRUPTOR
GENERAL TGBT3
ABB XT IN:400A
Ireg 300A
CAJA MOLDEADA

BARRA B

R,S,T + N

INTERRUPTOR
ABB XT IN 160 A
Ireg 90 A
CAJA MOLDEADA

UPS SET C

BAT.

ITM 1 3x63A Ireg= 30A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 2 3x63A Ireg= 30A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 3 3x63A Ireg= 30A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 4 3x63A Ireg= 30A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 5 3x63A Ireg= 20A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 6 3x63A Ireg= 20A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 7 3x63A Ireg= 20A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 8 3x63A Ireg= 20A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 9 3x63A Ireg= 40A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 10 3x63A Ireg= 40A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 11 3x63A Ireg= 20A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 12 4x63A Ireg= 40A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA
ITM 13 4x63A Ireg= 40A ABB XT o superior CAJA MOLDEADA

DD1 4X40A 30mA
DD2 4X40A 30mA

ITM 12-1 2X20A
ITM 12-2 2X20A
ITM 12-3 2X10A
ITM 12-4 2X16A
ITM 13-1 2X20A ABB S200 o superior
ITM 13-2 2X20A ABB S200 o superior
ITM 13-3 2X10A ABB S200 o superior
ITM 13-4 2X16A ABB S200 o superior

F4 100 A gl
F3 2A gl
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN TIPO I +II 3F+N 20KA 440 VCA

REGULADOR CORRIENTE CONSTANTE
CIRCUITO TDZ01 5 kVA
CIRCUITO TDZ02 5 kVA
CIRCUITO PAP20E 2.5 kVA
CIRCUITO PAP20O 2.5 kVA
CIRCUITO THR 2001 2.5 kVA
CIRCUITO THR 2002 2.5 kVA
CIRCUITO BAL501 2.5 kVA
CIRCUITO BAL502 2.5 kVA
CIRCUITO EAL501 7.5 kVA
CIRCUITO EAL502 7.5 kVA
220 V CA CIRCUITO FAL5

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 — CONTACTOR BIPOLAR NA

TSB 3

K12 K13 K14 K15 — CONTACTOR BIPOLAR NA

TSB 3

220 V CA CIRCUITO tm12 AA1
220 V CA CIRCUITO tm13 AA2
220 V CA ILUMINACIÓN SHELTER 1
220 V CA TUG SHELTER 1
220 V CA CIRCUITO tm17 AA1 SHELTER 2
220 V CA CIRCUITO tm18 AA2 SHELTER 2
220 V CA ILUMINACIÓN SHELTER 2
220 V CA TUG SHELTER 2

BORNERA DE SALIDA

CIRCUITO DE CONTROL DE AA

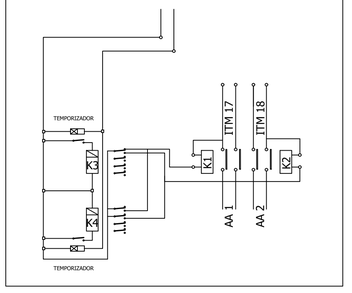

	RD
DESCRIPCIÓN	ELABORÓ

AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO "ISLAS MALVINAS"
Rehabilitación Integral Pista 02-20
Balizamiento // CAT III

Unifilar BT
SET C TGBT 3

LÁMINA: 1/1
ESCALA: VER PLANO

13900-AIR-PE-290422

ELABORO Y REVISÓ:	CONTROLO Y APROBÓ:	APROBO Y ELEVÓ:	APROBÓ:
ING.ROBERTO DADATTO	ING.NICOLAS PONCINO	ING.NICOLAS PONCINO	—

Provincia de Santa Fe